



Kunde :

Ordre Nr. :

Type : GE/GEU 500/550 VA/EL (DK)

Serie nr. :

Genvex Ref.:

Deres ref. :

Konstruktør: KS


Rev. dato :

Dato : 18-01-20

Til varmeelement  
Side 2

Nettilslutning


E1-varme 2x400V, 50Hz 10A  
Vand-varme 1x230V, 50Hz 2A  
Skal ekstabskyttes  
foreskriftmæssigt.

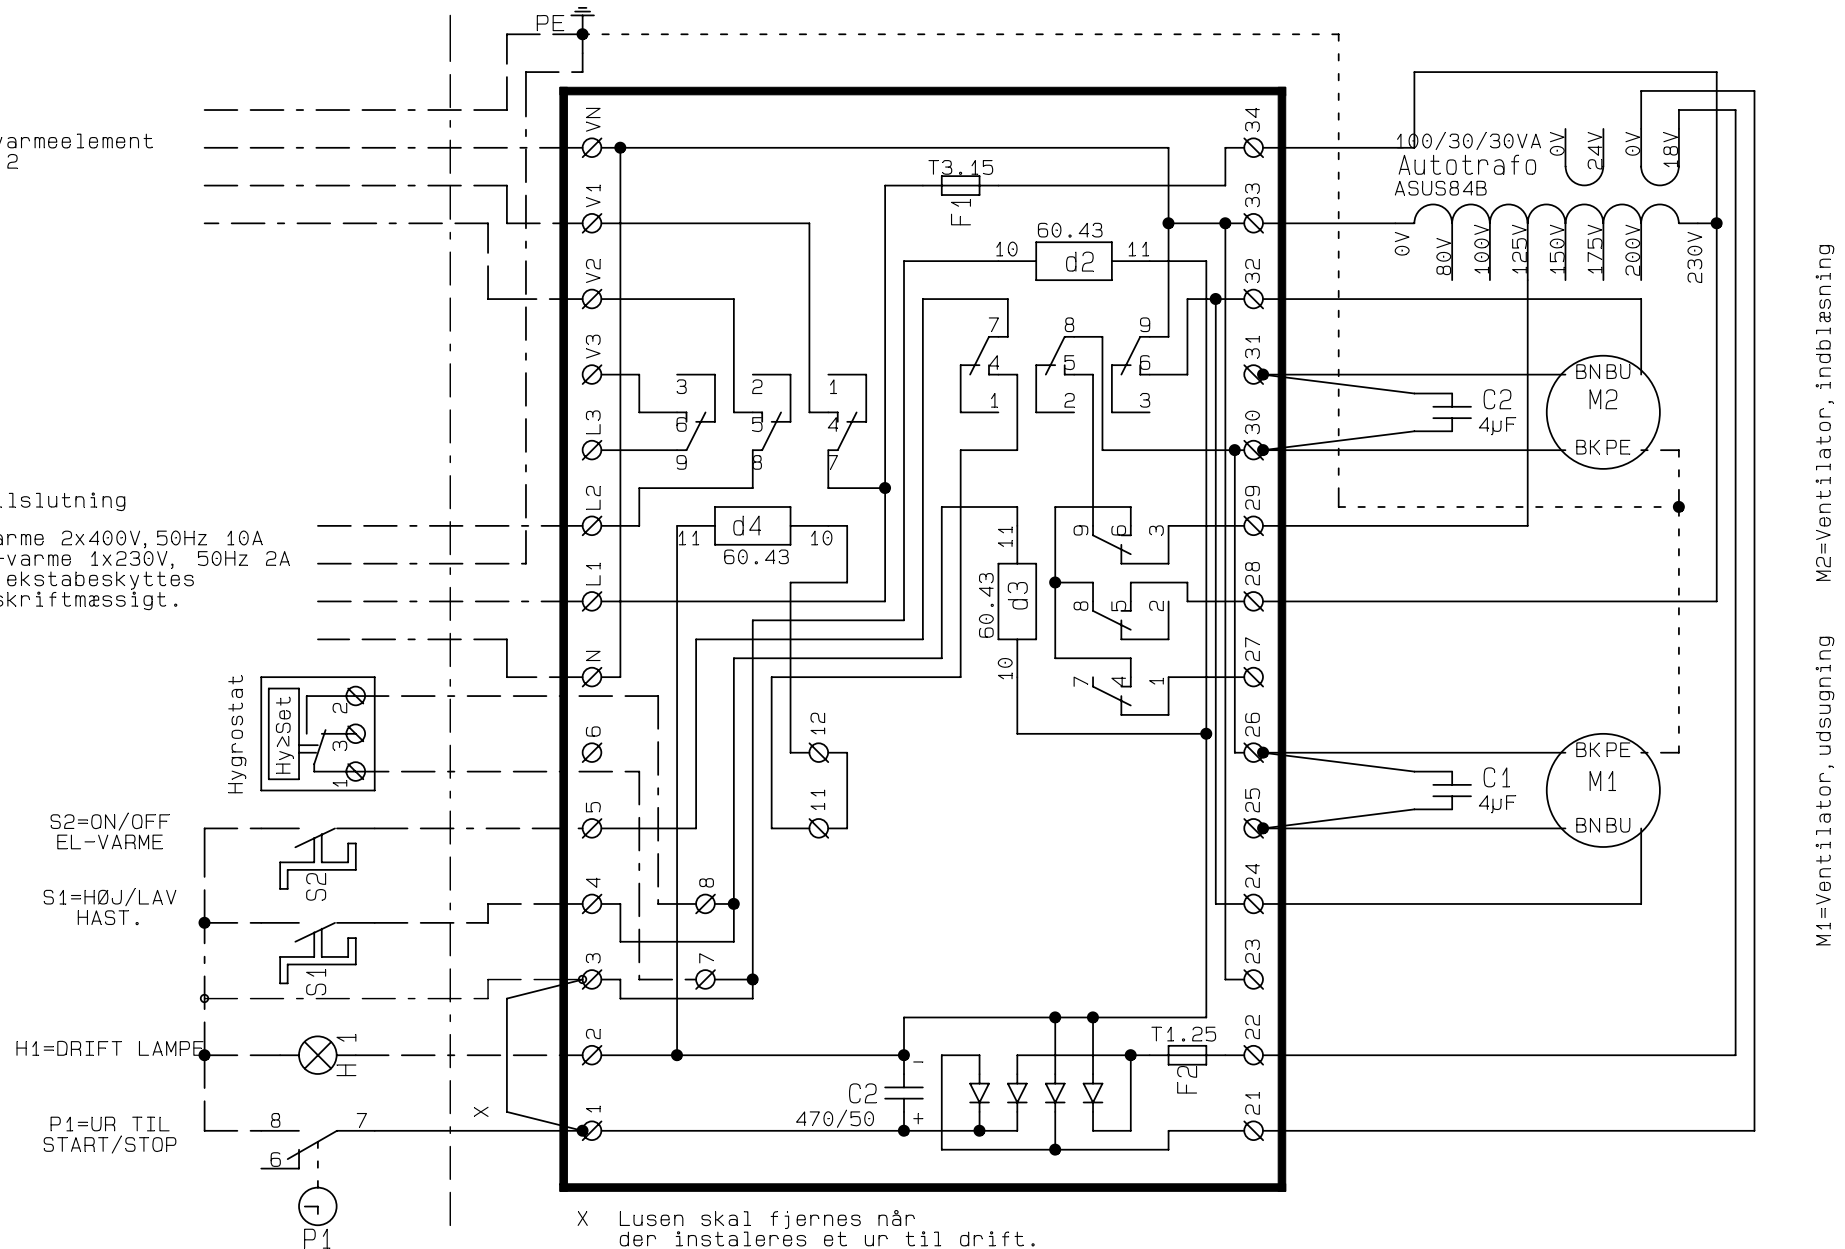

X Lusen skal fjernes når  
der installeres et ur til drift.



Kunde:		Type: GE/GEU 500/550 VA/EL (DK)		Serie:	
Deres ref.:		Genvex ref.:			
Konstrukt.::KS	Ordre nr.:	Rev.:	Dato: 18-01-20	Side: 1 af 6	

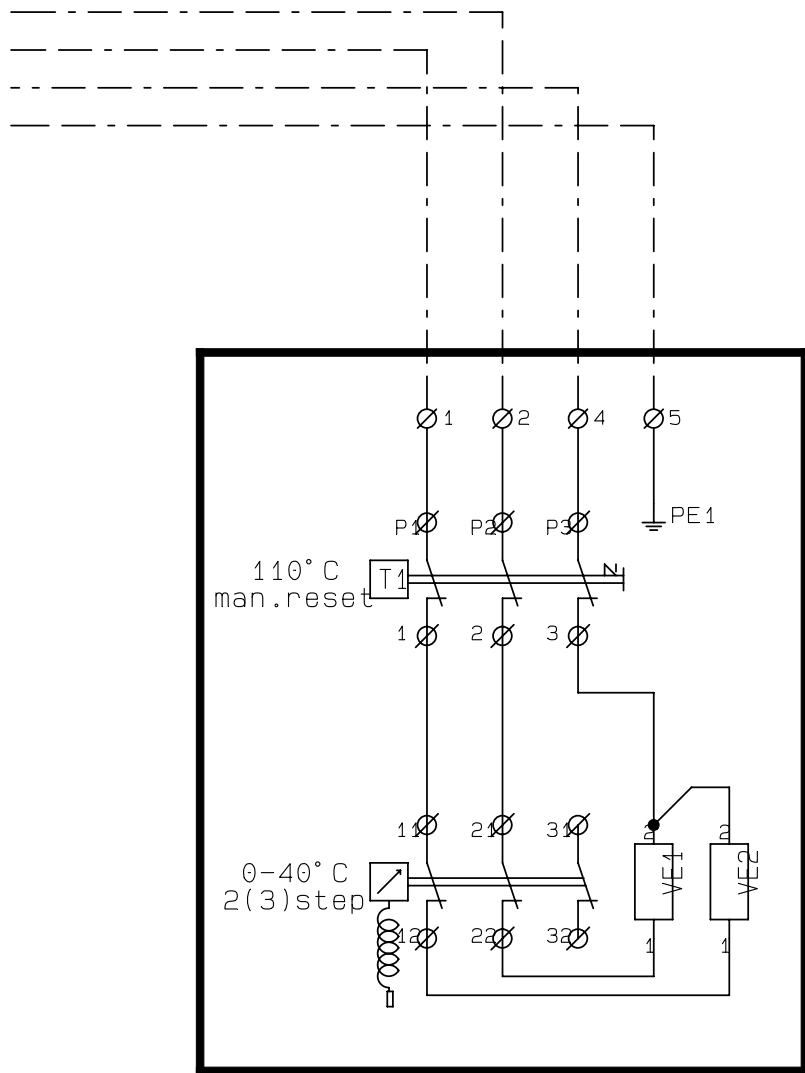


2x230V  
2X1200W  
In: 5.5A



Kunde:		Type: GE/GEU 500/550 VA/EL (DK)		Serie:	
Deres ref.:		Genvex ref.:			
Konstrukt.:	KS	Ordre nr.:		Dato:	18-01-20
Rev.:		Side:	2	af	6

# Montering af firetrinsomskifter


EL-TILSLUTNING  
SE SIDE 1

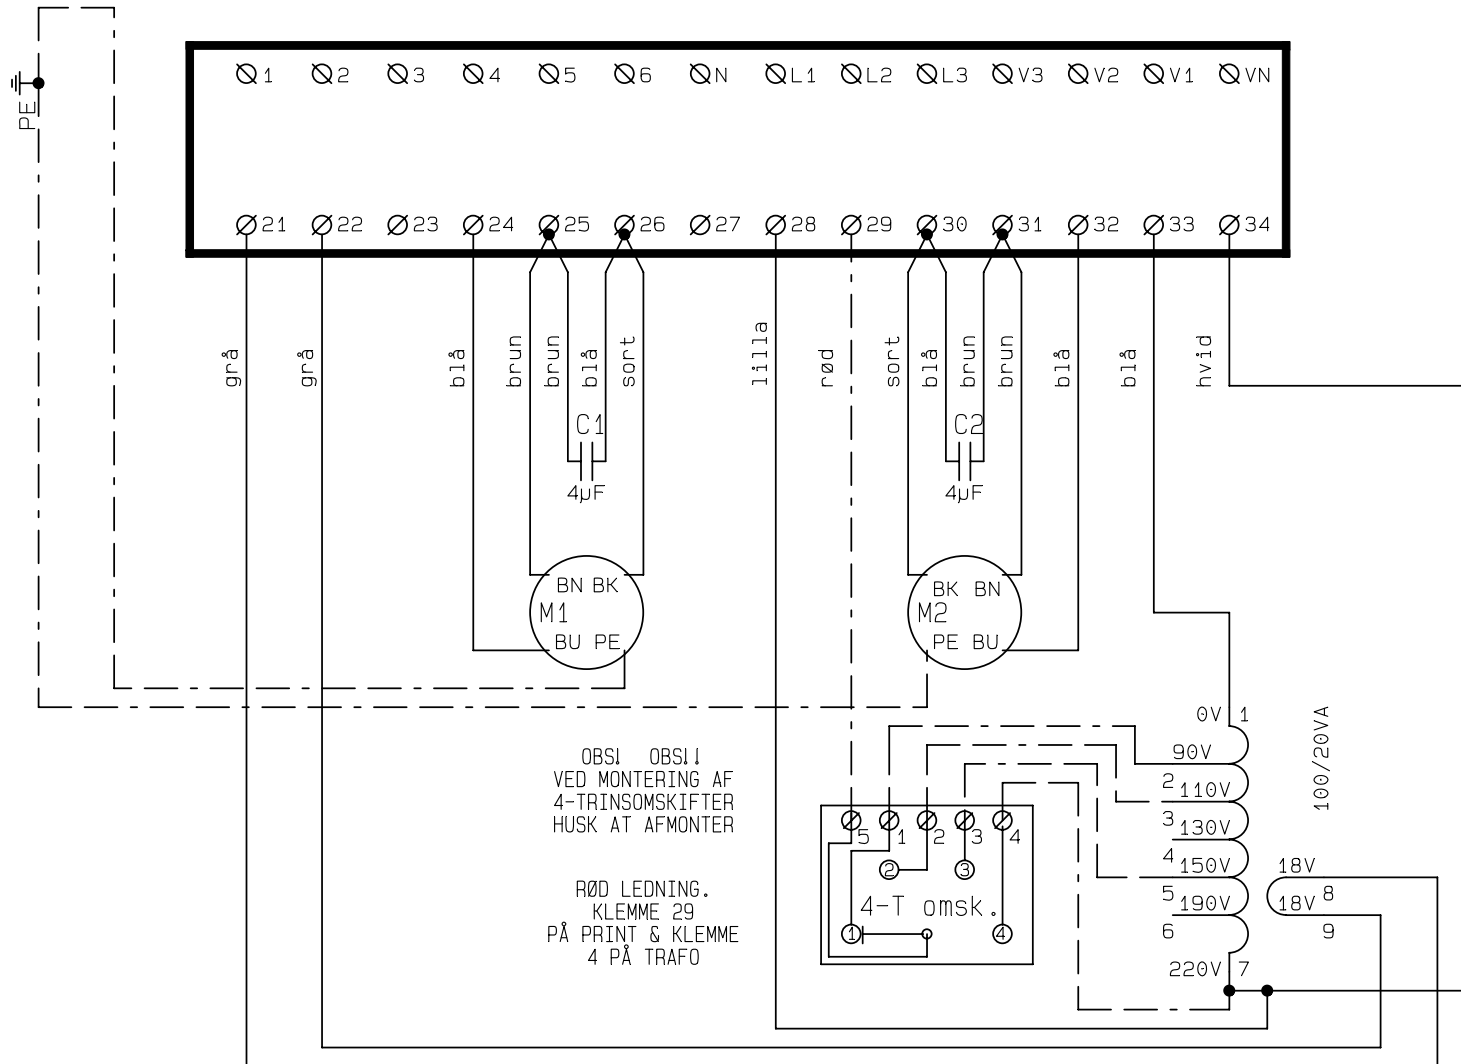

Kunde:	Type: GE/GEU 500/550 VA/EL (DK)		Serie:
Deres ref.:	Genvex ref.:		
Konstrukt.: KS	Ordre nr.:	Rev.:	Dato: 18-01-20 Side: 3 af 6

# Montering af tyristorregulator

EL-TILSLUTNING  
SE SIDE 1

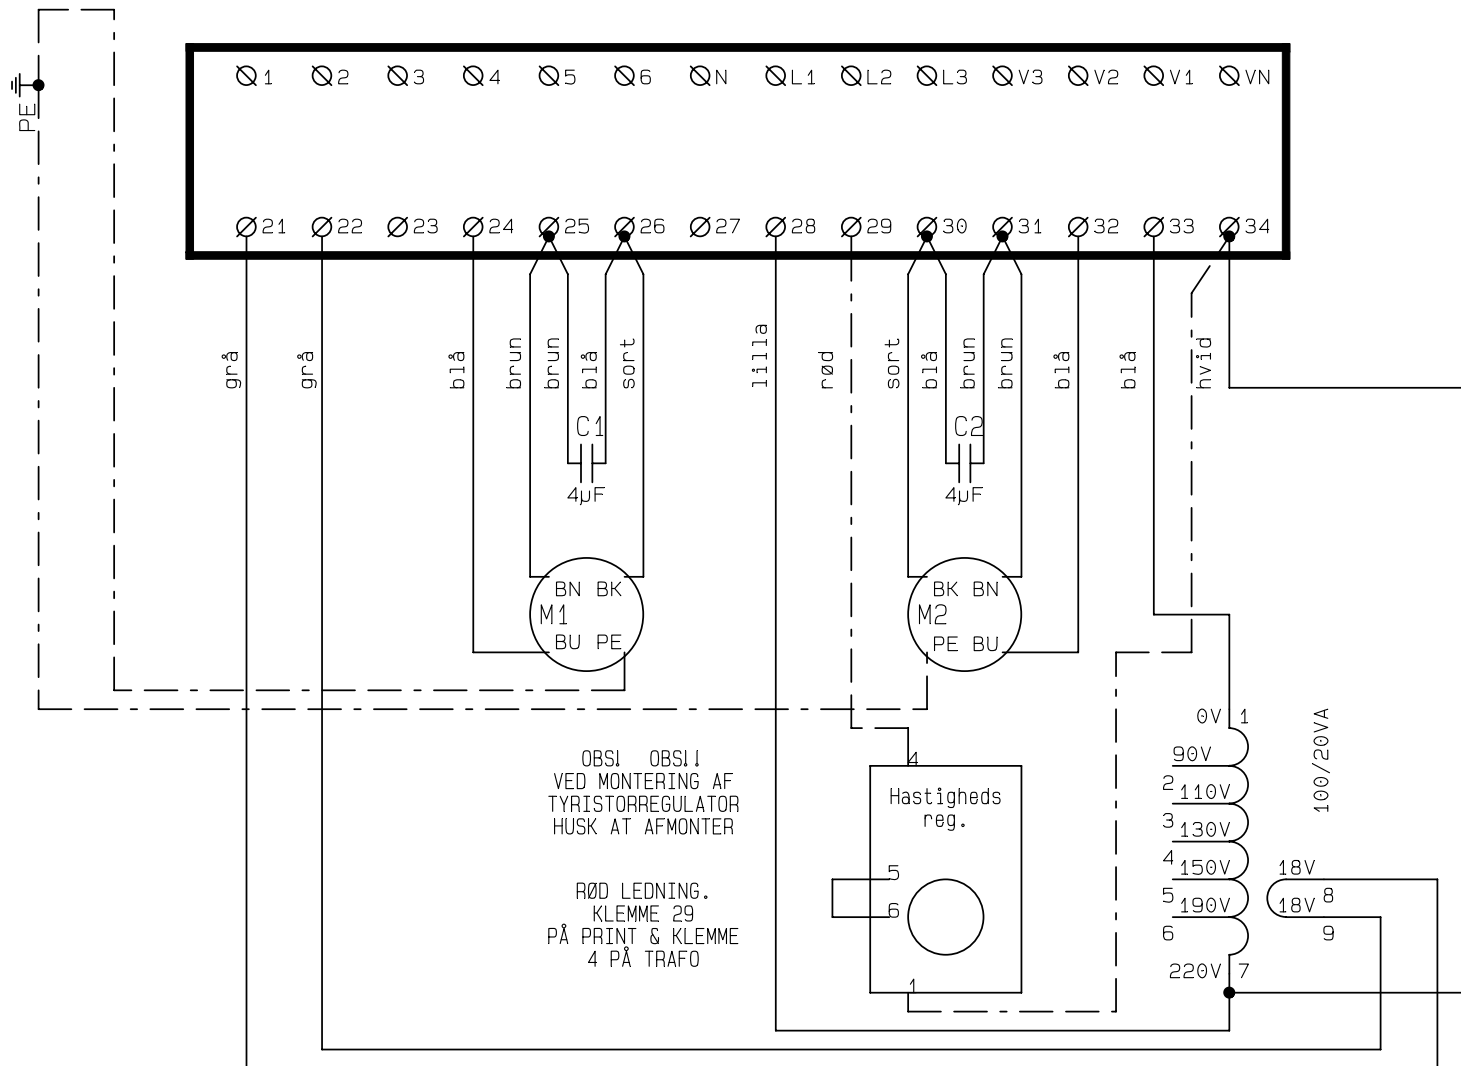

Kunde:

Type: GE/GEU 500/550 VA/EL (DK)

Serie:

Deres ref.:

Genvex ref.:

Konstrukt.: KS

Ordre nr.:


Rev.:

Dato: 18-01-20

Side: 4 af 6

# Montering af spjæld

EL-TILSLUTNING  
SE SIDE 1

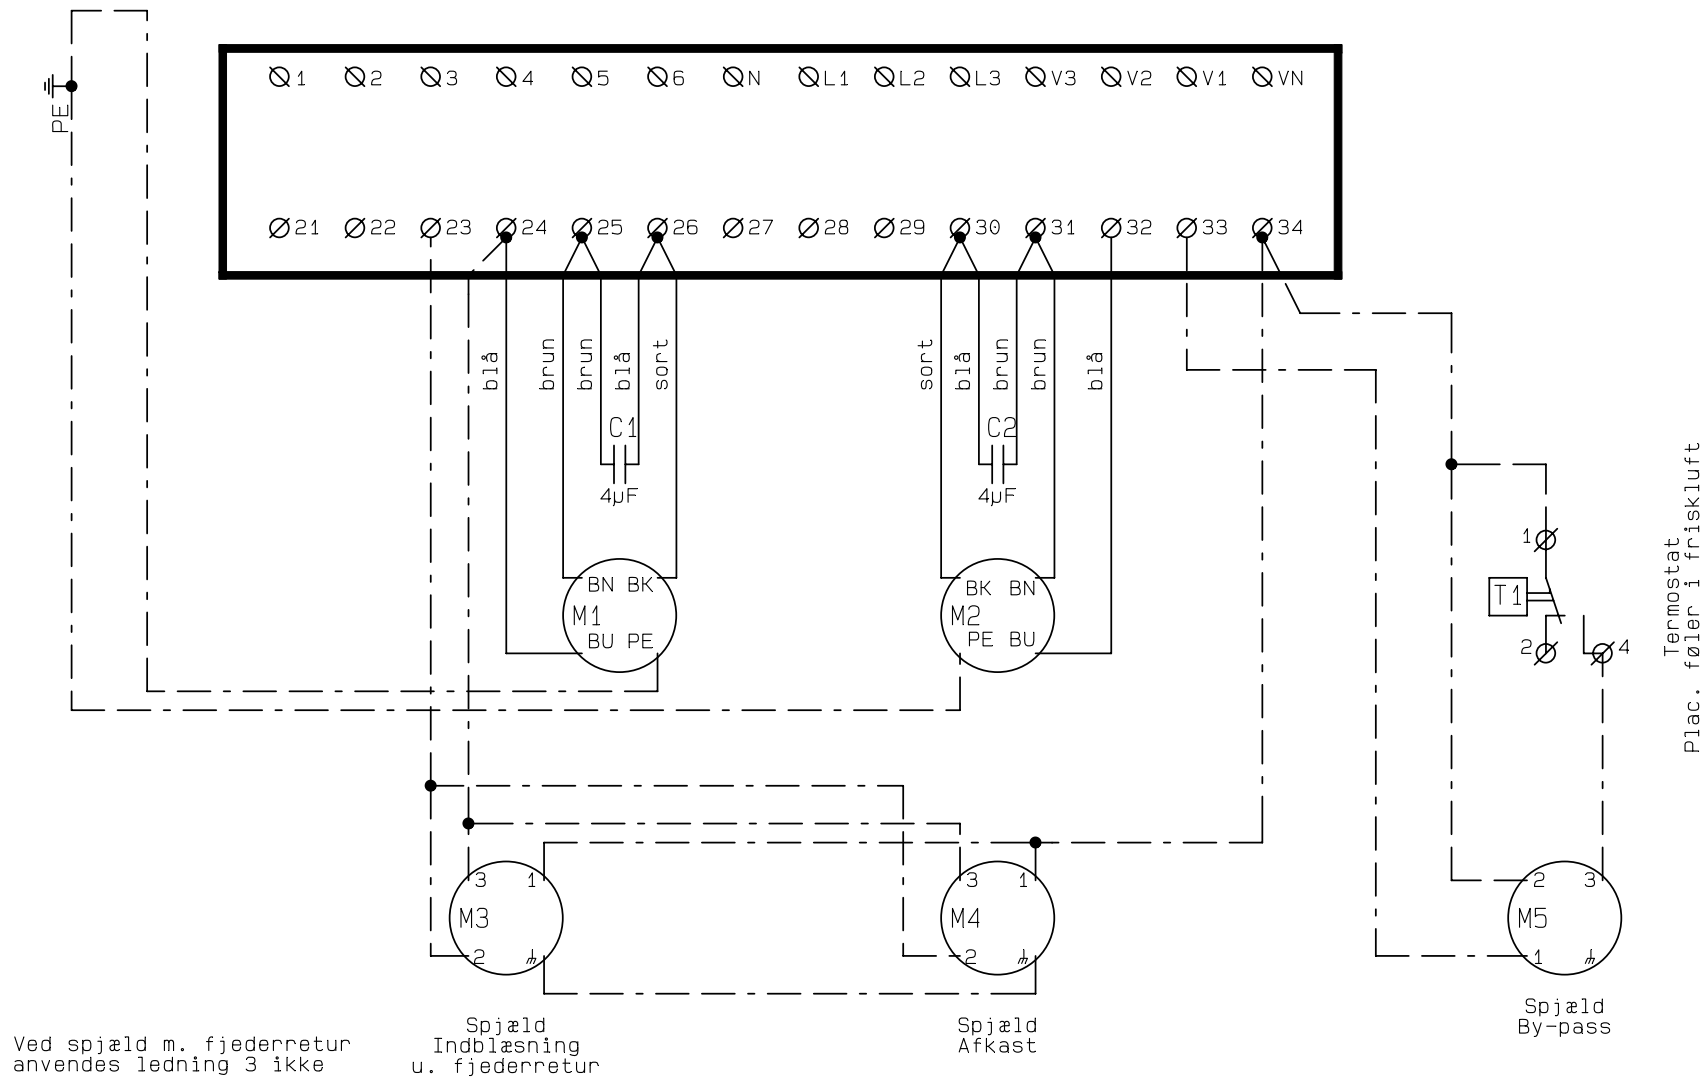

Kunde:		Type: GE/GEU 500/550 VA/EL (DK)		Serie:	
Deres ref.:		Genvex ref.:			
Konstrukt.:: KS	Ordre nr.:	Rev.:	Dato: 18-01-20	Side: 5 af 6	