



Kunde :

Ordre Nr. :

Type : GE/GEU 200/300/350 VA/EL (DK)

Serie nr. :

Genvex Ref.:

Deres ref. :


Konstruktør: KS

Rev. dato : 12-02-01

Dato : 16-01-2007

Til varmeelement  
Side 2

Nettilslutning  
1x230V, 50Hz 10A  
Skal ekstableskyttes  
foreskriftmæssigt.


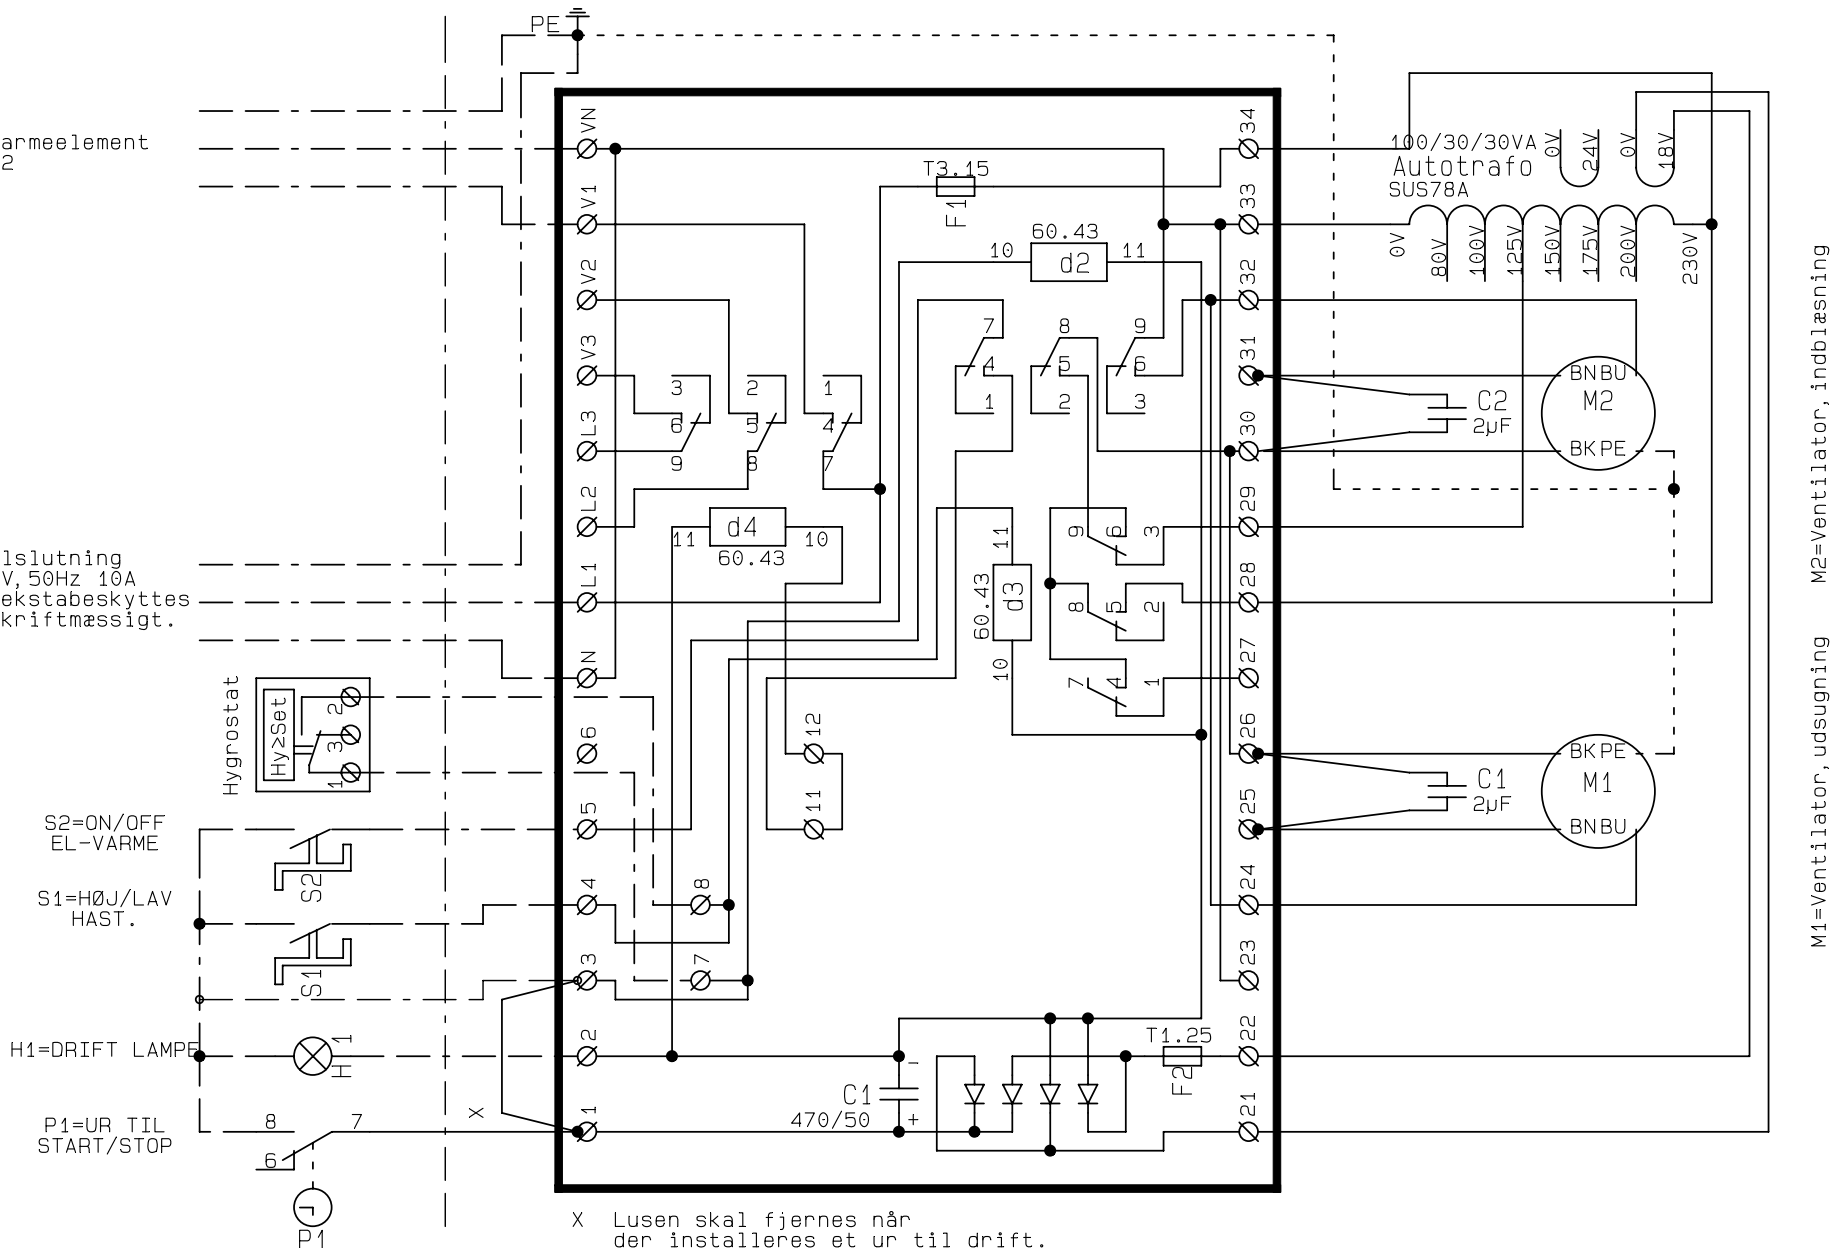


M1=Ventilator, udsugning M2=Ventilator, indblæsning

X Lusen skal fjernes når  
der installeres et ur til drift.




|                 |                                     |                |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| Kunde:          | Type: GE/GEU 200/300/350 VA/EL (DK) | Serie:         |
| Deres ref.:     | Genvex ref.:                        |                |
| Konstrukt.:: KS | Ordre nr.:                          | Dato: 16-01-20 |
|                 | Rev.:: 12-02-01                     | Side: 1 af 6   |

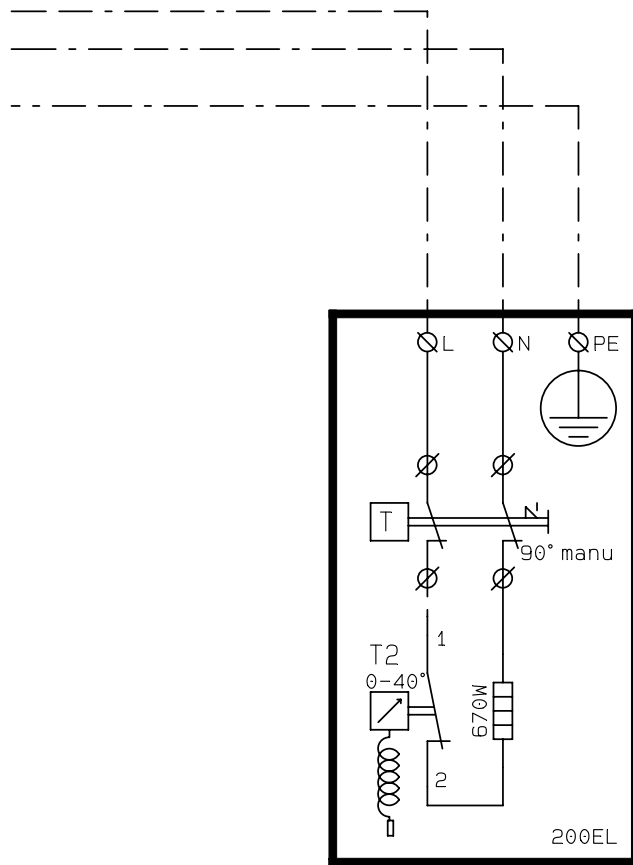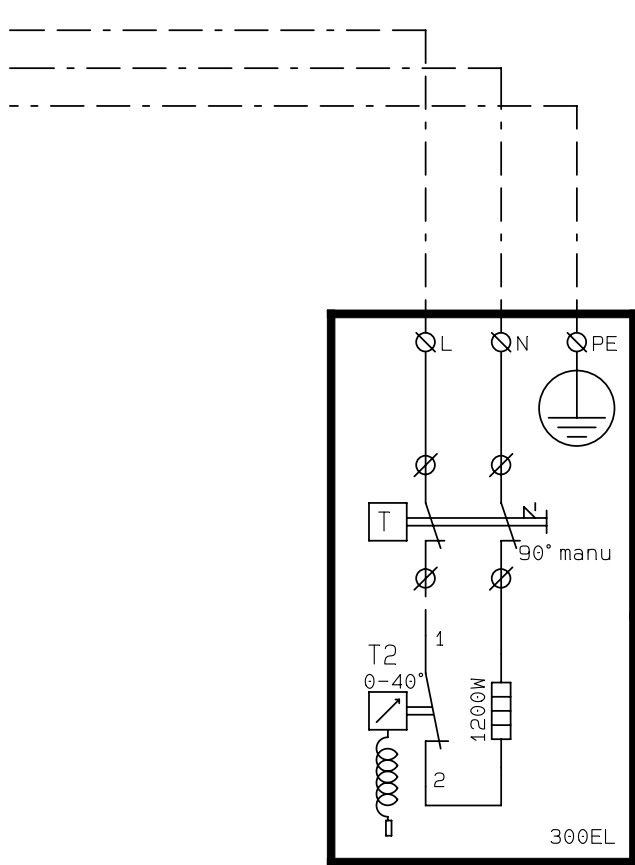

|                 |                                     |                 |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kunde:          | Type: GE/GEU 200/300/350 VA/EL (DK) | Serie:          |
| Deres ref.:     | Genvex ref.:                        |                 |
| Konstrukt.:: KS | Ordre nr.:                          | Rev.:: 12-02-01 |
|                 | Dato: 16-01-20                      | Side: 2 af 6    |

# Montering af firetrinsomskifter


EL-TILSLUTNING  
SE SIDE 1

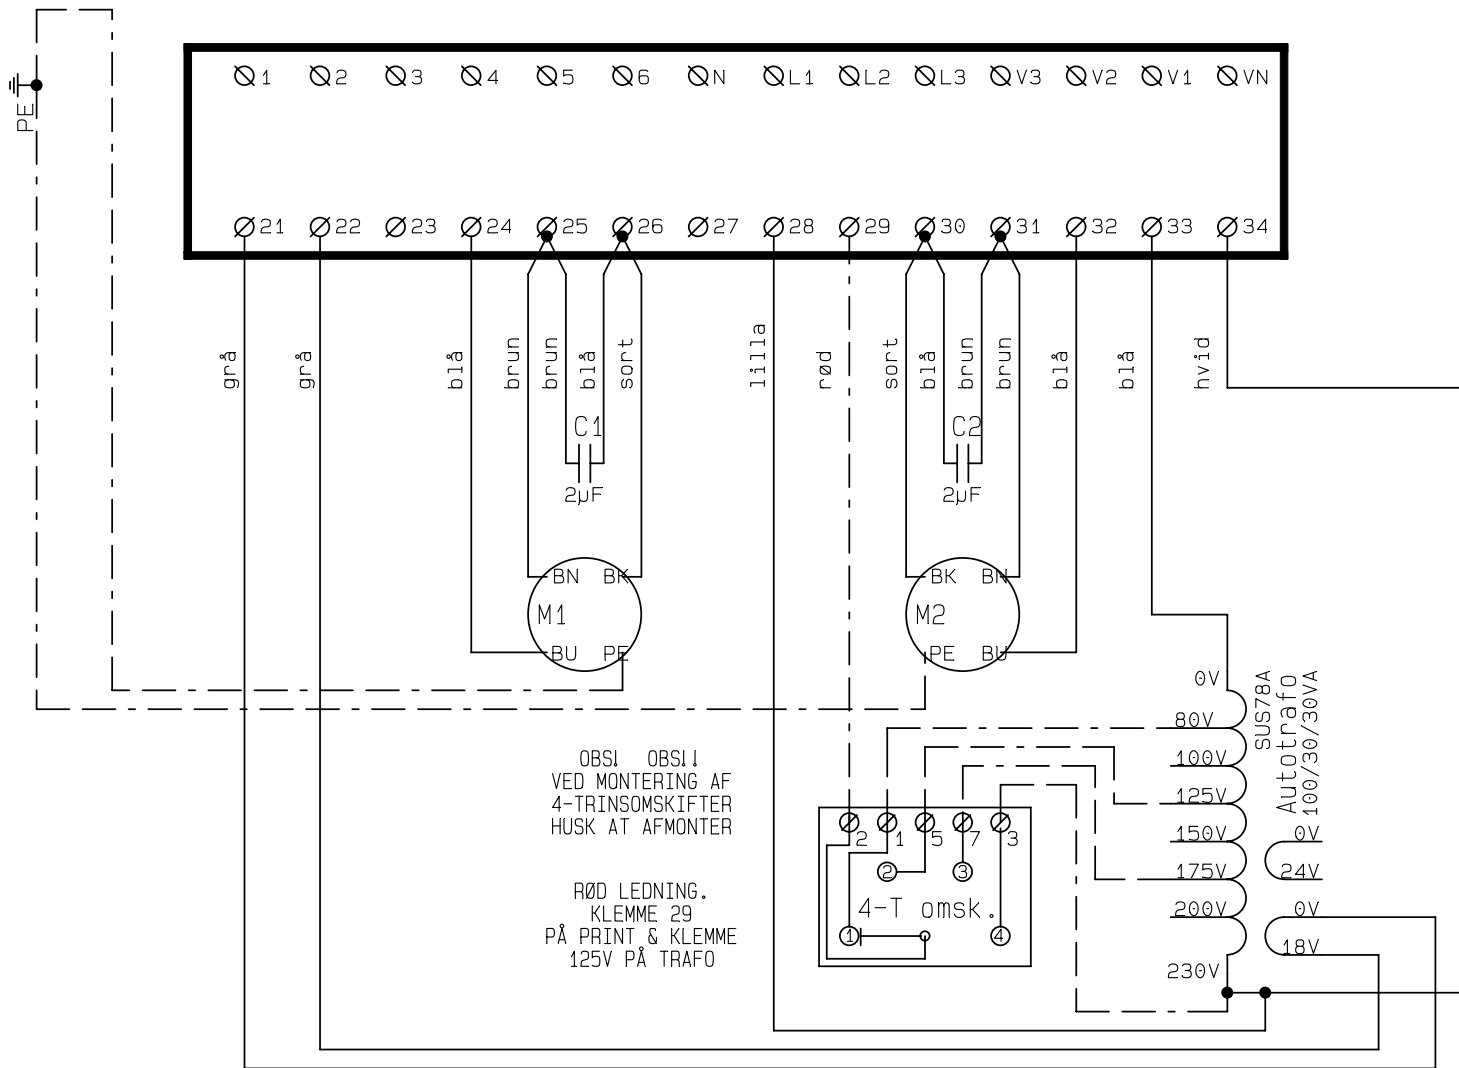

|                 |                                     |                 |                             |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Kunde:          | Type: GE/GEU 200/300/350 VA/EL (DK) |                 | Serie:                      |
| Deres ref.:     | Genvex ref.:                        |                 |                             |
| Konstrukt.:: KS | Ordre nr.:                          | Rev.:: 12-02-01 | Dato: 16-01-20 Side: 3 af 6 |

# Montering af tyristorregulator


EL-TILSLUTNING  
SE SIDE 1

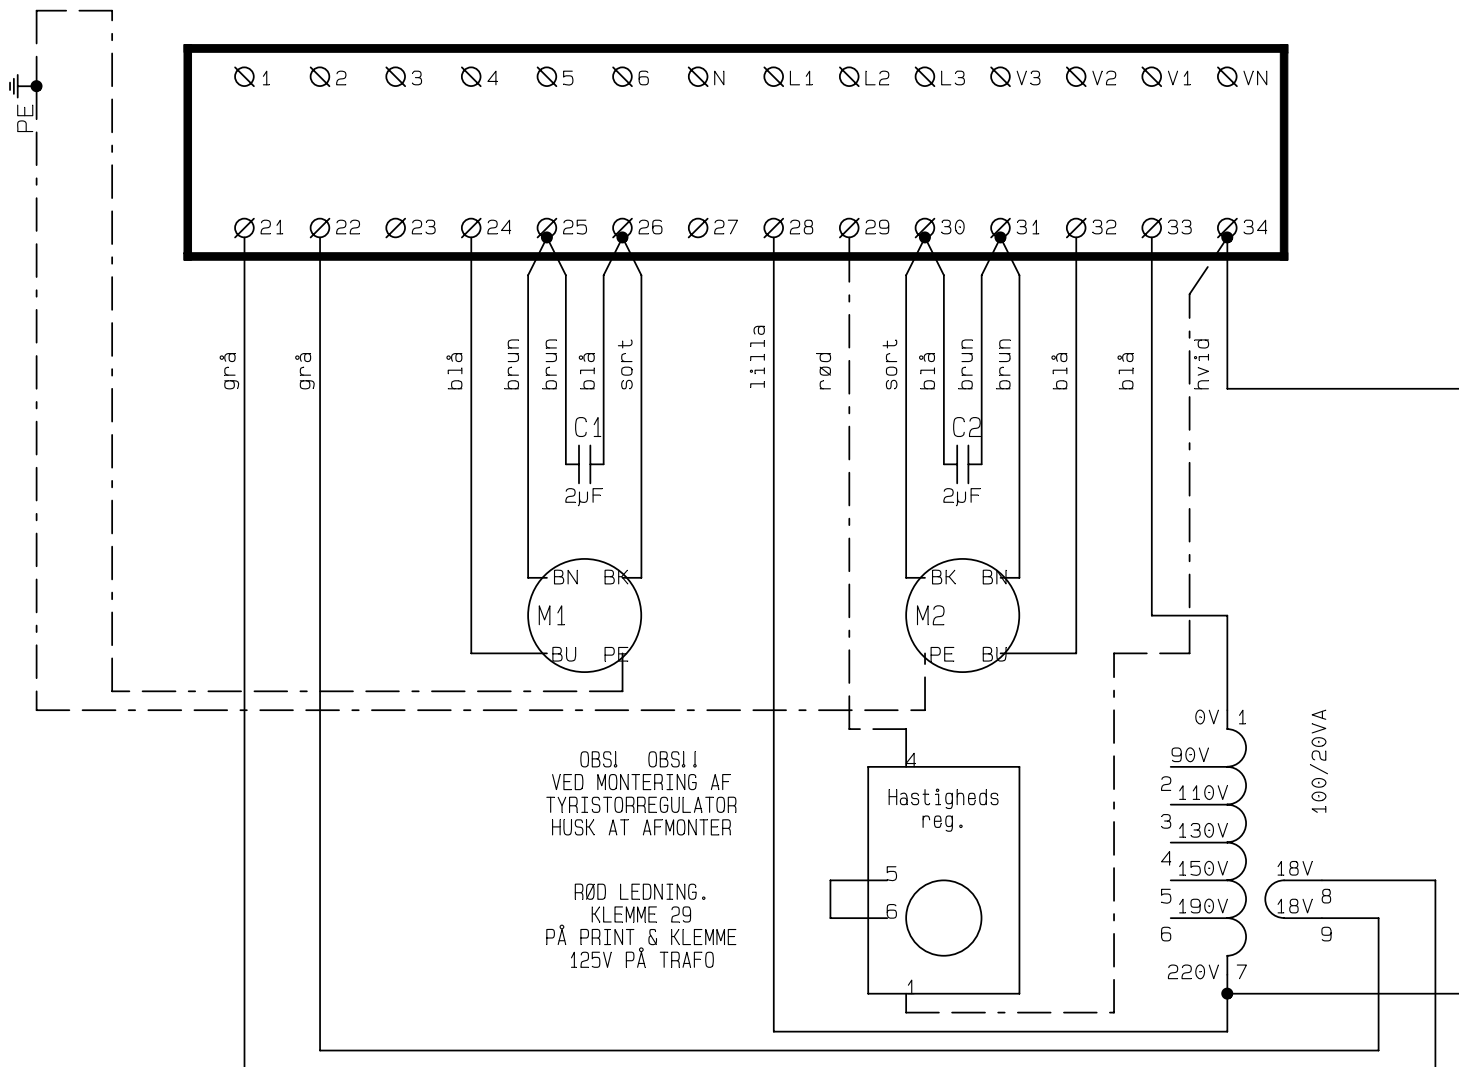

|                |                                     |                |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Kunde:         | Type: GE/GEU 200/300/350 VA/EL (DK) | Serie:         |
| Deres ref.:    | Genvex ref.:                        |                |
| Konstrukt.: KS | Ordre nr.:                          | Rev.: 12-02-01 |
|                | Dato: 16-01-20                      | Side: 4 af 6   |

# Montering af spjæld

EL-TILSLUTNING  
SE SIDE 1

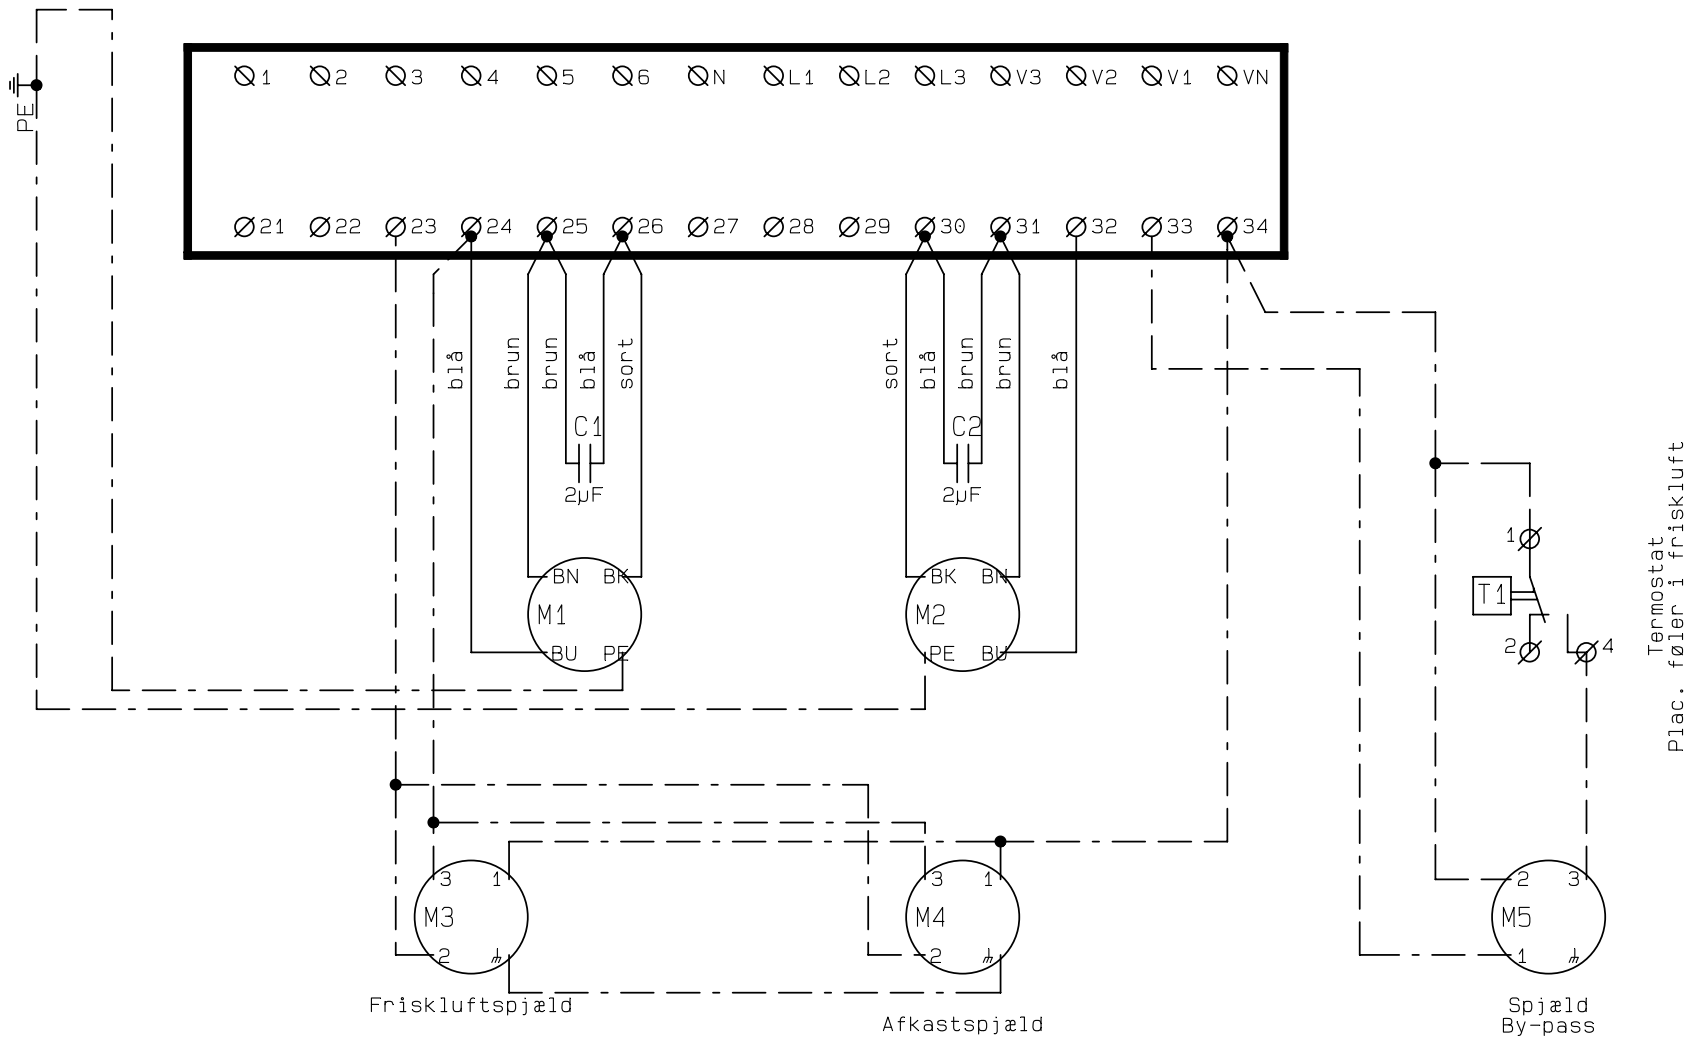

|                 |            |                                     |                |              |  |
|-----------------|------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--|
| Kunde:          |            | Type: GE/GEU 200/300/350 VA/EL (DK) |                | Serie:       |  |
| Deres ref.:     |            | Genvex ref.:                        |                |              |  |
| Konstrukt.:: KS | Ordre nr.: | Rev.:: 12-02-01                     | Dato: 16-01-20 | Side: 5 af 6 |  |