

Filtre købes online
shop.genvex.dk
gratis fragt og levering i DK



Genvex®

PTC-elektrisk forvarmeplade



PTC-elektrisk forvarmeplade

På grund af den høje genvindingsgrad i Genvex varmevekslere er det ofte nødvendigt at montere en elektrisk (PTC) forvarmeplade med filter.

Forvarmepladen monteres på friskluftkanalen kort før aggregatet (se illustration).

Det er vigtigt at montere et **grovfilter** foran PTC-varmepladen. Alternativt kan **PTC-varmeplade med filter** benyttes. (varenr.: 016001).

Genvex anbefaler filterskift mindst én gang om året. Filtre kan købes i webshoppen shop.genvex.dk

Optima 250

Forvarmepladen tilsluttes på styreprintet på stik H3 (230 V) samt til jordskinnen. Eksisterende føler (T3) fjernes fra stik L3, klemme 3 & 4. Ny føler (ekstra udstyr) monteres.

Placering af føler: Se illustration.

Optima 100

Forvarmepladen tilsluttes på styreprintet på stik H3 (230 V) samt til jordskinnen. Føler (T9) (ekstra udstyr) monteres i stik L2, klemme 3 & 4.


Placering af føler: Se illustration.

Varmeydelse af forvarmeplade

Ved at ændre på hvilke klemmetilslutningerne der er forbundet, kan effekten på varmepladen ændres. Se nedenfor.

Installation (kun autoriseret el-installatør)

Som eksempel er vist en illustration med en elektrisk forvarmeplade, installeret på et GES Energy aggregat.

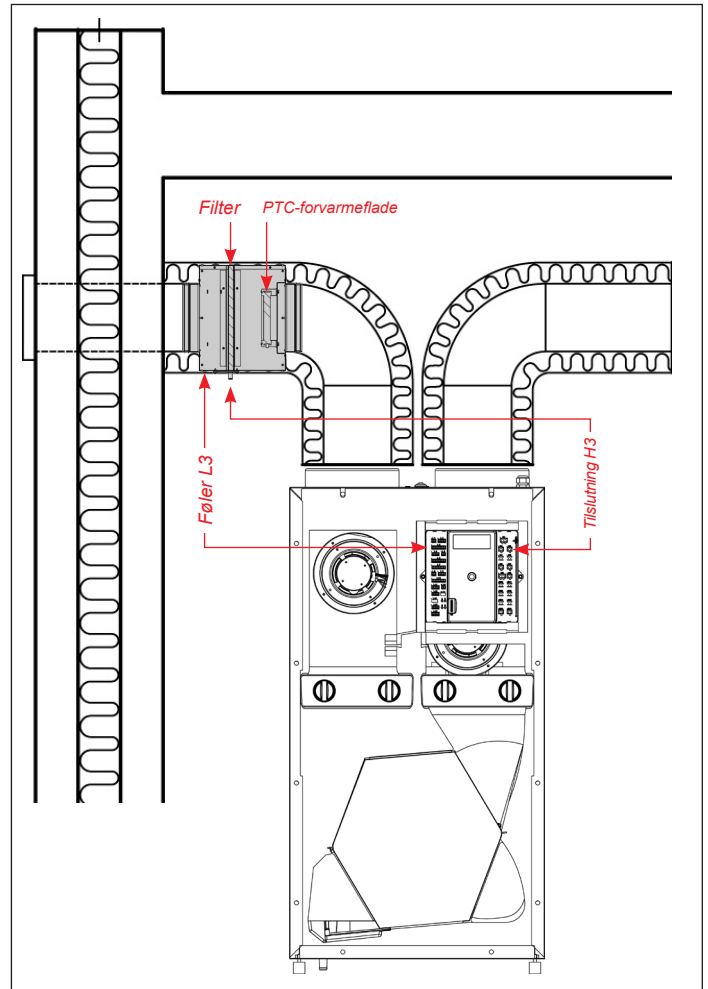

Tilslutningsskema

