

SAMLINGS- VEJLEDNING DK/SE




Moxie/XS360

SÅDAN SAMLES MOXIE


1. Start med at pakke henholdsvis fjernvarmeunit samt ventilationsanlæg ud af kasserne.
2. Placer ventilationsanlægget oven på rammen som vist nedenfor. For fastgørelse af ventilationsanlæg til stativ, anvendes de medfølgende 4 bolte, som skrues i de formonterede huller i ramme og ventilationsanlæg.

Planskiver og gummiskiver anvendes som mellemlæg mellem ramme og ventilationsanlæg.

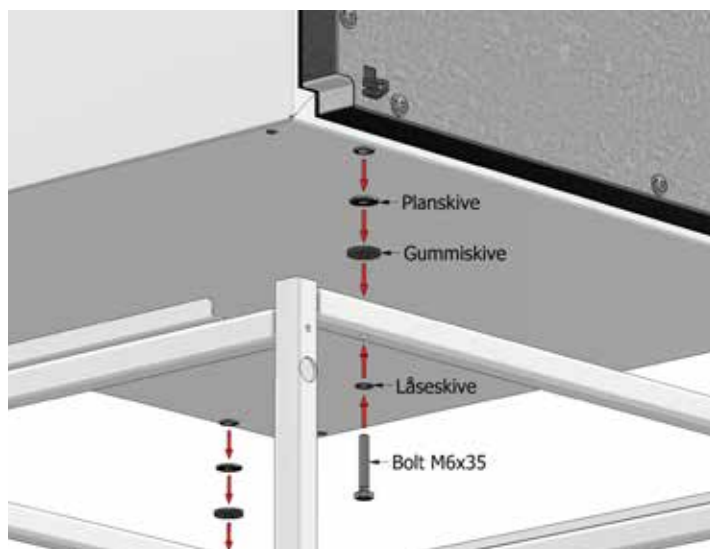


3. Fjernvarmeunit kan nu monteres på det præmonterede beslag, som er fastmonteret i rammen. De medfølgende bolte skrues i boltehullerne (minimum 2 styk) med placering som angivet på nedenstående illustration afhængigt af den aktuelle fjernvarmeunit.

Fjernvarmeunitten er udstyret med nøglehuller, og den kan dermed efterfølgende hænges op med boltene.

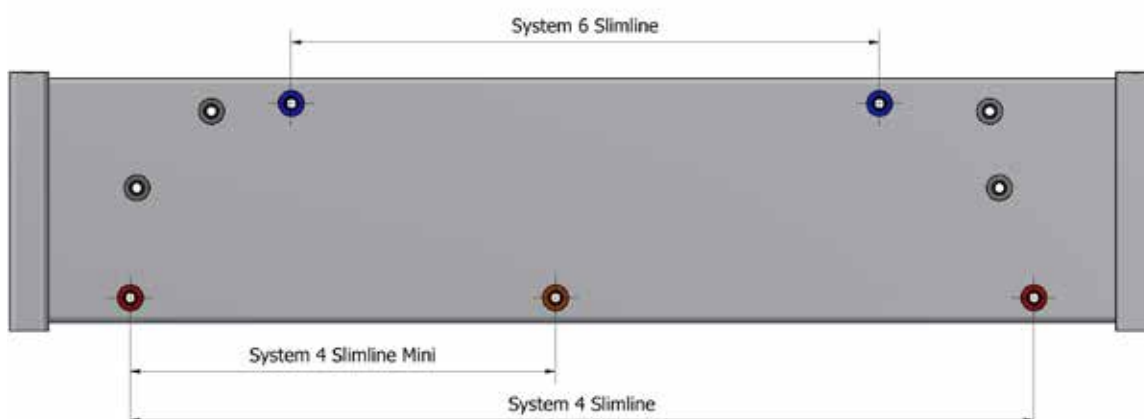


- Moxie-anlægget er nu klar til idriftsættelse – se separate installationsvejledninger for ventilationsanlæg og fjernvarmeunit for nærmere information.

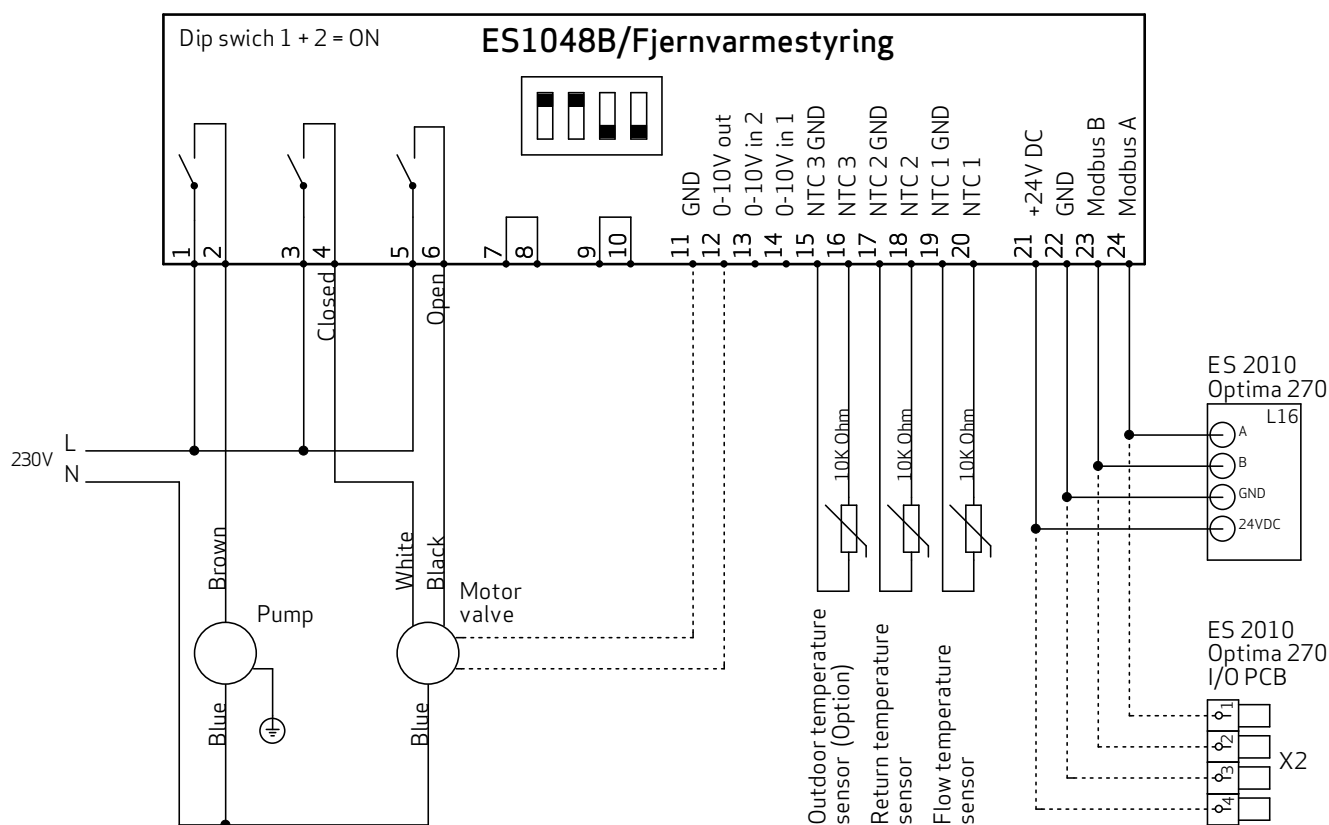

SÅ HÄR MONTERAS XS360


1. Börja med att packa upp fjärrvärmeenheten och ventilationsanläggningen från lådorna.
2. Placera ventilationsanläggningen ovanpå ramen enligt nedanstående bild. För att fästa ventilationsanläggningen på stativet används de medföljande 4 bultarna, som skruvas i de förmonterade hålen i ramen och ventilationsanläggningen.

Gummiskivor används som mellanlägg mellan ramen och ventilationsanläggningen.

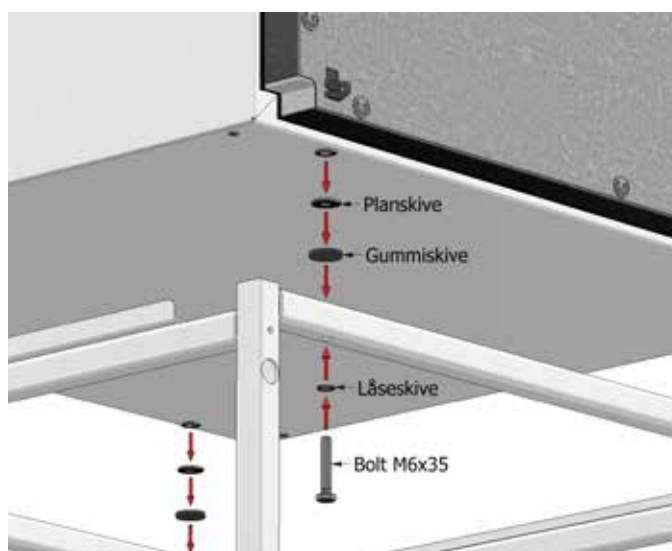


3. Fjärrvärmeenheten kan nu monteras på den förmonterade fästplattan, som är fastsatt på ramen. De medföljande bultarna skruvas i bult hålen (minst 2 stycken) med placering enligt angivelsen på bilden nedan, beroende på den aktuella fjärrvärmeenheten.

Fjärrvärmeenheten är utrustad med nyckelhål och kan sedan hängas upp med bultarna.

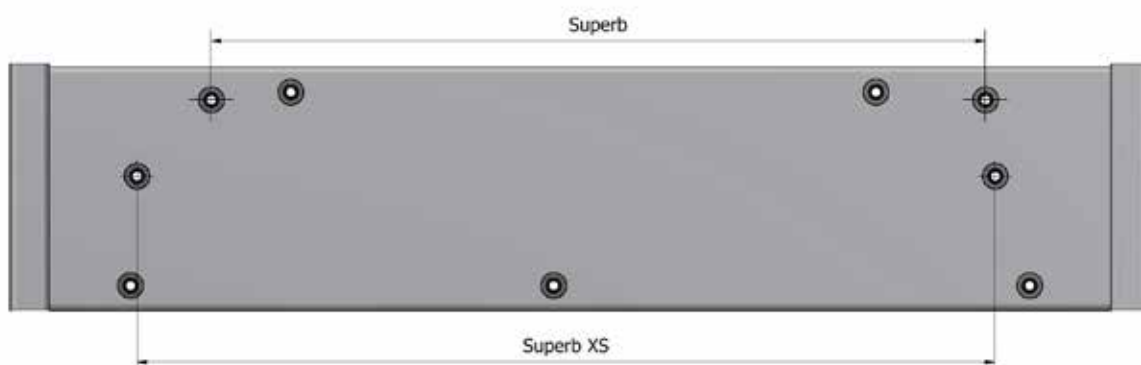


4. Beroende på om bottenmodulen är tillval – kan bottenmodulen nu anslutas till fjärrvärmeenheten.
5. Anslut den förmonterade styrledningen från fjärrvärmeboxen på fjärrvärmeenheten till ventilationsanläggningens I/Okontakt (se även beskrivning i installationsanvisningarna för fjärrvärmeenheten) och anslut 230 volt strömförsörjning till både ventilationsanläggningen och fjärrvärmeenheten via de medföljande nätkablarna.
6. Montera sid- och frontpanelerna på XS360R, om detta är tillval.


XS360-anläggningen är nu redo för driftsättning – se separata installationsanvisningar för ventilationsanläggning och fjärrvärmeenhet för mer information.

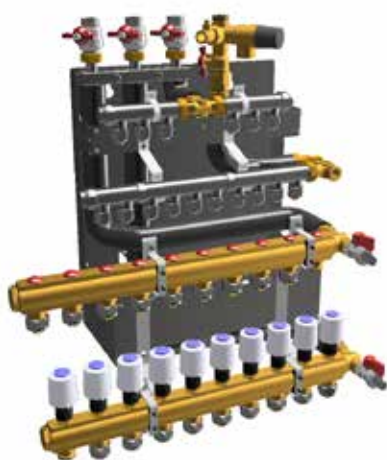

Bundmodul

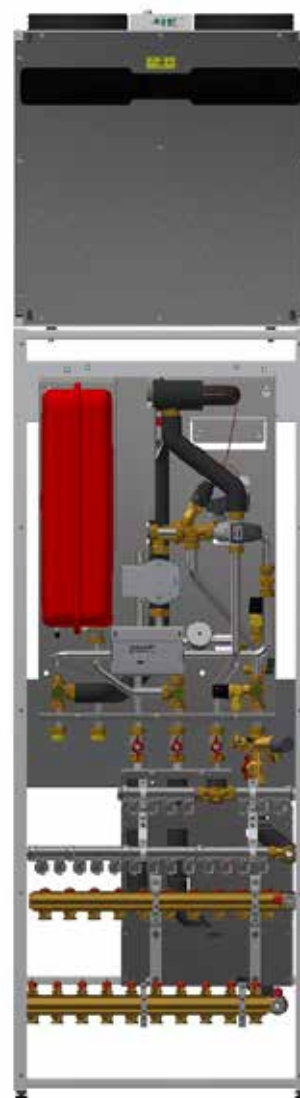

ELSCHEMA – XS360

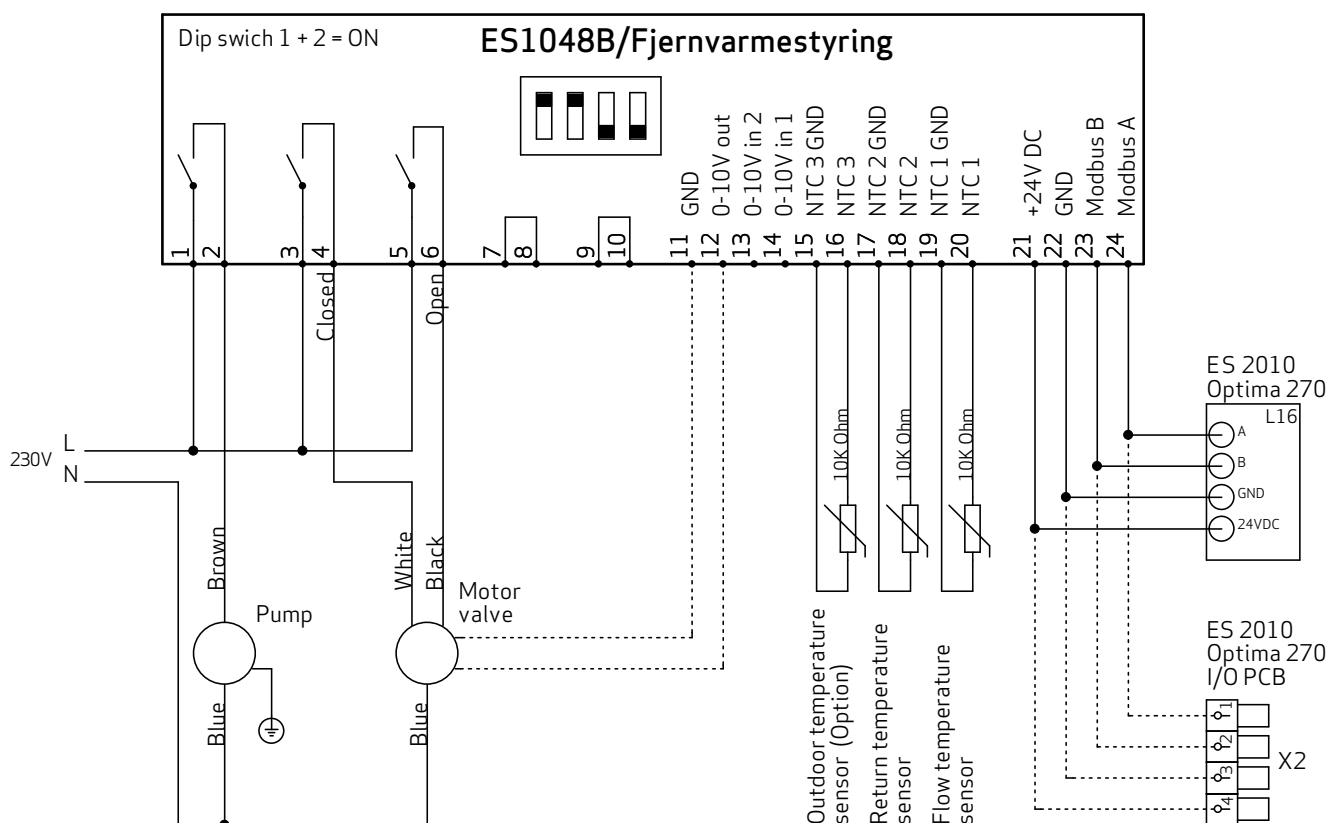

DET ORIGINALE, FRISKE PUST

Alle
Genvex-anlæg
er mærket med
energimærke

A

Fra 1. januar 2025 er Genvex fusioneret med vores moderselskab METRO THERM til én virksomhed under navnet METRO THERM A/S.

I forbindelse med fusionen bevares begge fysiske adresser: Hovedkontoret og produktionen for METRO THERM vil fortsat være i Helsingør, mens administration og produktion for Genvex og KVM-Conheat vil forblive på adressen i Haderslev som en underafdeling.

De tre stærke brands – METRO THERM, Genvex og KVM-Conheat – forbliver uændrede og vil fortsat blive behandlet som selvstændige varemærker under METRO THERM A/S.



Genvex – det originale danske ventilationsanlæg

Genvex er en vaskeægte dansk original. Vi startede med at producere ventilationsanlæg i 1978, og vi er stadig forrest i feltet, når det gælder udvikling og produktion af markedets stærkeste og mest holdbare ventilationsanlæg.

Vores anlæg sidder i tusinder af danske hjem og leverer frisk, ren luft, helt fri for pollen, støv og skadelige partikler. Det er med til at forlænge husets levetid og til at gøre indeklimaet sundt og behageligt for masser af mennesker. Samtidig er vores anlæg et vigtigt element, når det gælder om at spare på energien i husene og i samfundet som helhed – faktisk kan man genvinde helt op til 95 % af varmeenergien med et Genvex-anlæg.

Se en liste over vores forhandlere på www.genvex.com

